Dokumentacja techniczna




Szafka Gazowa na zawór 250x300x170

TYP Z1

Spis treści:

1. Rysunek techniczny szafki gazowej na zawór str. 3
2. Opis części technologiczno-technicznej str. 4
3. Charakterystyka materiału str. 5

1. Rysunek techniczny szafki gazowej na zawór:

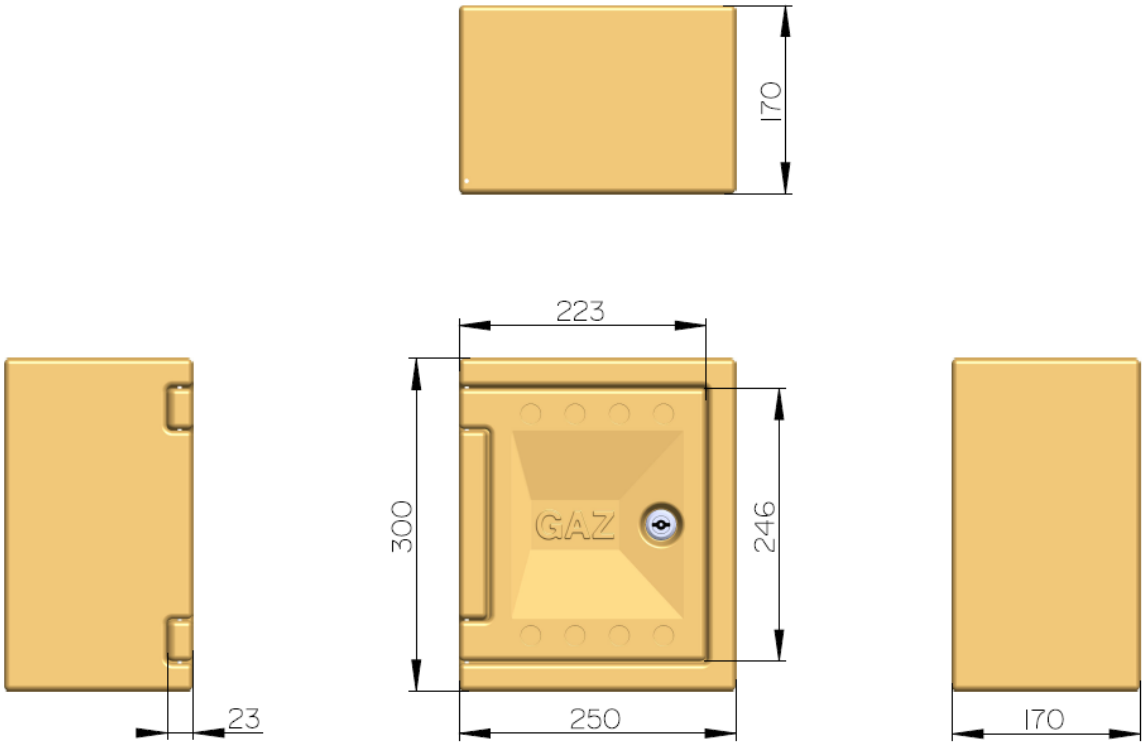

TYP Z1

Skala 1:10

Wymiary wyposażenia wnętrza szafki gazowej na zawór:


Wymiary: 250x300x170
Kolor: Żółty
Materiał: Polietylen

Charakterystyka materiałowa:

Szafka wykonana została z wysokiej klasy polietylenu konstrukcyjnego. Korpus szafki z drzwiami został zmontowany przy użyciu nierdzewnych zawiasów i dwóch nierdzewnych wkładek. Do zamontowania szyn stelażu wewnętrznego użyto wkładki gwintowane osadzone w korpusie szafki w czasie procesu produkcyjnego.

Polietylen – opis i charakterystyka:

Polietylen to tworzywo sztuczne o gęstości wynoszącej od 0,92 do 0,96 g/cm sześć. Jest elastyczny, odporny na działanie kwasów, soli, korozję i ścieranie. Nie pochłania wody, do tego ma niski współczynnik przewodzenia ciepła i cechują go dobre własności elektroizolacyjne.

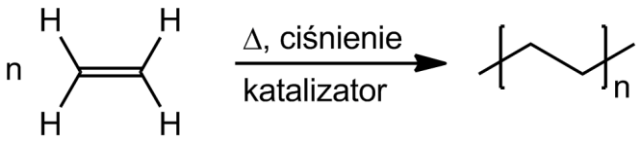

Polietylen - istotnych cechy:

- niska gęstość i waga w porównaniu z pozostałymi materiałami konstrukcyjnymi,
- wysoka odporność na uderzenie zarówno w podwyższonych, jak i niskich temperaturach – tak zwana udarność,
- bardzo dobre właściwości cierno-ślizgowe,
- wysoka odporność na ścieranie,
- praktycznie zerowa absorpcja wilgoci,
- dobra stabilność wymiarowa,
- wysoka odporność na korozję – prawie się nie starzeje,
- bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne,
- wysoka zdolność do tłumienia drgań,
- obojętność fizjologiczna – możliwość kontaktu z żywnością – atest PZH i FDA,
- bardzo dobra odporność chemiczna – praktycznie wszystkie kwasy, zasady i sole,
- bardzo wysoka stabilizacja UV – nie odbarwia się przez wiele lat (testy mówią o 7-10 latach w nasłonecznieniu australijskim),
- szeroki zakres pracy od -40 do +65+70 stopni pracy ciągłej.

EEC
Egyptian European Company
Factory: Alexandria Public Free Zone Area, Alexandria - Egypt
Adm. Office: 60 Cairo – Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
Tel/Fax: +2 03 4542128 - Mobile:+201 222 111 903
E-mail: eecalex@pccplastic.com Website : www.pccplastic.com
PUBLIC FREE ZONE

Polyethylene Powder for Rotational Molding

Egyeuroptene LLD 3505 U * Powder designed for Rotational molded items:

Water tanks, chemical tanks, road barriers, boats, buoys, containers, garbage cans, flower pots, manholes, cool boxes, feed carts, and toys.

Property	Test Method	Unit	Value
Melt Flow Rate (2.16 Kg)	ISO 1133	g/ 10 min	5
Density	ISO 1872/1	g/ m^3	0.935
Tensile Strength at Yield	ISO 527/1	Mpa	18
Elongation at Break	ISO 527/1	%	700
Flexural Modulus	ISO 178 1975	Mpa	700
ESCR, F50, 23C°	ASTM 1693	Hrs	>300
Charpy Impact Resistance	ISO 179	KJ / M^2	30
Mean Particle Size	ASTM D1921-89	Micron	500
Bulk Density	ASTM D 1895	g/cm^3	0.37
Fluidity	ASTM D 1895	Seconds	26

* U = UV Stabilized

ISO 9001 REGISTERED FIRM URS CERTIFICATE NO. ISO 14001 REGISTERED FIRM URS CERTIFICATE NO. OHSAS 18001 REGISTERED FIRM URS CERTIFICATE NO. UKAS QUALITY MANAGEMENT 043

The data and information given within this datasheet are to the best of our knowledge based upon experiments and tests which EEC believes to be reliable and only indicated as a typical properties. This datasheet does not constitute any specification limits. Unless specifically indicated, all above values are related to the base resin.

EEC
Egyptian European Company
Factory: Alexandria Public Free Zone Area, Alexandria - Egypt
Head Office: 8A Taha Hussein Rd. New Nozha – Cairo, Egypt
Tel/Fax: +203 4542128 - Mobile:+201 222 111 903
E-mail: eecalex@pccplastic.net Website : www.pccplastic.com
PUBLIC FREE ZONE

Flammability – Declaration

Egyeuroptene Grades

EEC Egyptian European Company hereby declares that according to UL94, the flammability class of Egyeuroptene products is V2.

This declaration is based on the best knowledge, limited to the above products only and doesn't refer to suitability of other additional substances that may be used with the products to manufacturer finished materials and articles.

EEC Egyptian European Company
Regulation & Quality

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego, przetłumaczyła Ewa Łozińska Malkiewicz, tłumacz przysięgły.

EEC

Egyptian European Company/Egipska firma europejska
Fabryka: Alexandria Public Free Zone Area, Aleksandria - Egipt
Siedziba: 8A Taha Hussein Rd. New Nozha - Kair, Egipt
Tel/fax: +203 4542128 – Tel kom: +201 222 111 903
E-mail: eecalex@peeplastic.net Strona internetowa: www.peeplastic.com

PUBLICZNA STREFA WOLNA

Palność – deklaracja

Klasy produktów Egyeuroptene

Firma EEC Egyptian European Company oświadcza niniejszym, że zgodnie z UL94, klasa palności produktów Egyeuroptene to V2.

Deklaracja ta opiera się na najlepszej wiedzy, a jest ograniczona tylko do powyższych produktów i nie odnosi się do nadawania się innych dodatkowych substancji, które mogą być stosowane w produktach do gotowych materiałów i wyrobów producenta.

EEC Egyptian European Company/Egipska firma europejska
Regulacja i jakość

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 UKAS

Rep. 720/2020
26.10.2020

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NUMER 0249-02/07/2020/M

Nazwa producenta: **DAKOR DEMUT SP. J.**
Adres producenta: **BARANOWO 10, 62-050 MOSINA**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wykonany wyrób:
MONOZŁĄCZE G4- G6 z kolankiem 5/4" x 2 w pionie z zaworami odcinającymi
Ilość : 20 szt.

Nazwa wyrobu:
Partia wyrobu objęta deklaracją;
Faktura : 0249/2020

Rok budowy:	**2020**
Najwyższe ciśnienie pracy	**PS – 0,5 MPa**
Ciśnienie próbne:	**PT – 0,75 MPa**
Średnica nominalna:	**DN32/DN32**
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:	**29.13.13-73.17**
Czynnik:	**gaz ziemny**

Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i spełnia wymagania:

Dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036)

- kategoria zagrożenia : kat. I moduł A

Łukasz Demut

Baranowo , dnia 06/07/2020 r
(miejsce i data wystawienia)

.....
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

DAKOR DEMUT Sp.J.
Baranowo 10
62-050 Mosina, tel./fax 61 8136 177
NIP 7773183785
Nr konta 31102040270000100208536163

CETEL SERWIS Sp. z o.o.
62-052 Głuchowo, ul. Komornicka 16
Tel: 061/8689 011; Fax: 061/8685 700
NIP 779-10-18-967; REGON 630363901
(14)

Za zgodność z oryginałem
PREZES ZARZĄDU
Dorota Bednarek

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: (12) 421 00 33, fax: (12) 430 38 85
www.inig.pl

Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0030 wydanie 1

W wyniku postępowania w trybie określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, wydaje Krajową Ocenę Techniczną na wniosek firmy:

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJTEX"
Wojciech Zaborowski
Tragamin 13
82-200 Malbork

Krajowa Ocena Techniczna INiG-PIB-KOT-2020/0030 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Uchwyty gazomierzy: 130, 250, 280, 335
oraz łączniki proste z gwintem: R1, R1 1/2, R2

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej: **4 listopada 2025 r.**

KIEROWNIK
Działu Ocen
Technicznych
Krzysztof Szewczyk

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

DYREKTOR
Instytutu Nafty i Gazu –
Państwowego Instytutu
Badawczego
Maria Ciechanowska

Kraków, 5 listopada 2020 r.